




REVIT HANDLEIDING

Volumeregelaar
CAV VCMR



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

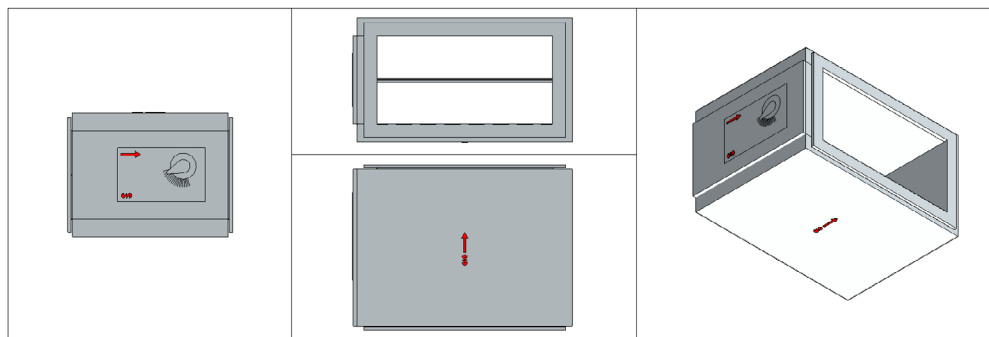

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	Airflow below advised 4 m/s
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Size	
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	400.0
SACS_Duct_Width	400.0
NLRS_M_c01_hoogte	200.0
SACS_Duct_Height	200.0
NLRS_C_lengte	375.0
Size	400 x 200 - 400 x 200
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	0.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	50.000000 Pa
SACS_Air_Velocity	0.00 m/s
Minimal required ▲P over damper	50.000000 Pa
Advised minimal air velocity	4.00 m/s
Identity Data	
NLRS_C_model	VCMMROD 400 x 200
SACS_Article_Code	9200000066
SACS_Gross_Cost	420.00
SACS_Price_Date	01-02-2022
SACS_Type_Mark	

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Nominale breedte kanaal.
Gecorrigeerde leverbare breedte klep.
Nominale hoogte kanaal.
Gecorrigeerde leverbare hoogte klep.
Werkende lengte van de klep.

Luchthoeveelheid.
Drukval bij debiet over klep*.
Aanstroomsnelheid bij debiet.
Minimaal benodigde drukval over klep*.
Geadviseerde minimale aanstroomsnelheid**.

Artikelnaam geselecteerde klep.
Bestelnummer.
Bruto prijs klep.
Datum geldigheid prijs.

Model Properties	
Control type (0-2)	0
SACS_Option_1	Manual
SACS_Option_2	Double wall
Visibility	
SACS_Disable_Warning	☐
Show_recommended_placemen...	☐

Selectie bediening.
Gekozen bediening.
Enkelwandige of dubbelwandige uitvoering gekozen.

Verberg waarschuwing op model.
Laat plaatsing eis zien.

Opmerkingen

*De drukval dient handmatig te worden ingegeven. Deze dient minimaal het drukverlies te zijn van het systeem NA de klep, EN minimaal 50 Pa (bij een luchtsnelheid tot 8 m/s) te bedragen. De waarde die hier wordt ingegeven wordt meegenomen in de drukverlies berekening van Revit om de benodigde statische druk bij de ventilator te berekenen.

**Voor een correcte werking binnen de gespecificeerde 5 - 15 % afwijking wordt een minimale aanstroom snelheid geadviseerd van 4 m/s. Bij een lagere aanstroomsnelheid kan het noodzakelijk zijn om de klep na te regelen.

De geluidsproductie is afhankelijk van de drukval over de klep en de luchthoeveelheid. Hiervoor verwijzen we naar de documentatie op onze website: <https://solid-air.nl/pcategorie/volumeregelaar/>



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl